

Overstromingsgebied Moerasstraat met spaarfunctie



- ① Automatische klepstuw voor vulling overstromingsgebied (buffervolume 17000 m³)
- ② Extra spaarvolume van 4000 m³
- ③ Bentonietwand om onttrekken grondwater te vermijden

- ④ Openbare vulplaats in dienst gesteld in 2023
- ⑤ Regelbare schuif in waterloop om spaarvolume te vullen
- ⑥ Verdeelconstructie op effluent van de KWZI om beekwater aan te vullen indien nodig

Openbare vulplaats spuittoestellen & tankwagens


Dit is een vulplaats voor tankwagens en spuittoestellen, waar landbouwers in droge periodes water kunnen afnemen.
Een literteller geeft het volume opgepompt water weer tijdens het vullen van de tank.



linkermuur =
vullen tankwagen



rechtermuur =
vullen spuittoestel

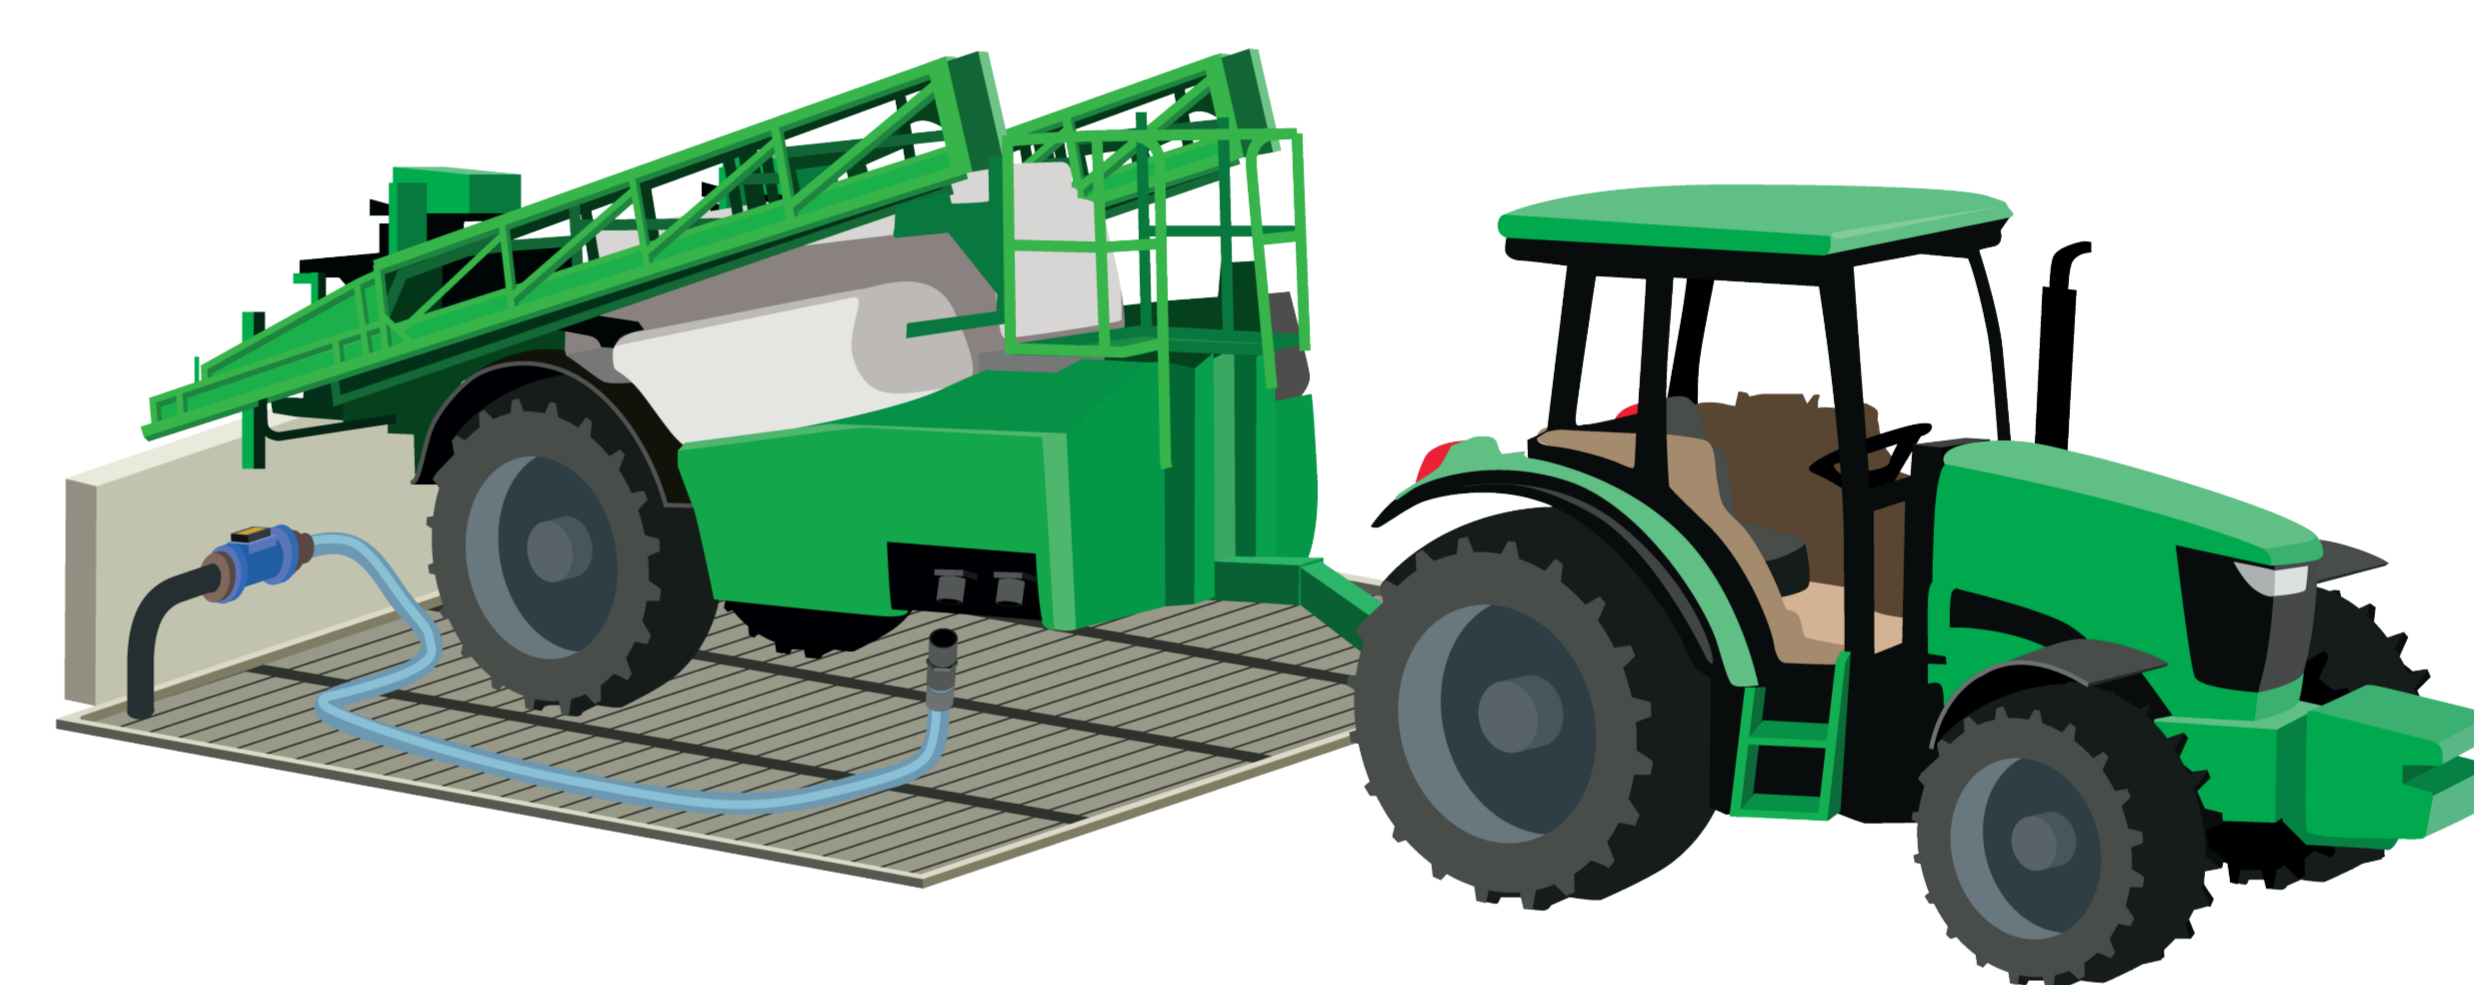

Niet spoelen  Niet lozen  Niet reinigen 

Zorg er voor dat de vulopening (en –trechter) zich bij het vullen van het spuittoestel steeds boven de roosters bevindt. Onder de roosters bevindt zich organisch materiaal dat kleine vermorsingen op een biologische manier zuivert. Op deze manier vermijdt u puntvervuiling naar de waterloop. Gewasbeschermingsmiddelen verstoren immers het waterleven en verminderen de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Richtlijnen

- Neem enkel water af aan de **aftappunten**.
- Niet **spoelen**, niet **reinigen** en niet **lozen**.
- Laat **geen lege verpakkingen** achter.
- Voor afname van water is **geen onttrekkingsticket** nodig.
- De **kwaliteit van het water** kan variëren. De **verantwoordelijkheid** bij gebruik ligt steeds bij de afnemer.